
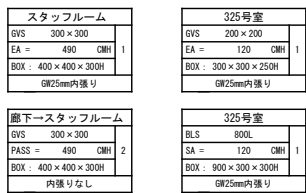
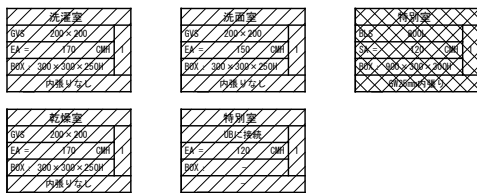
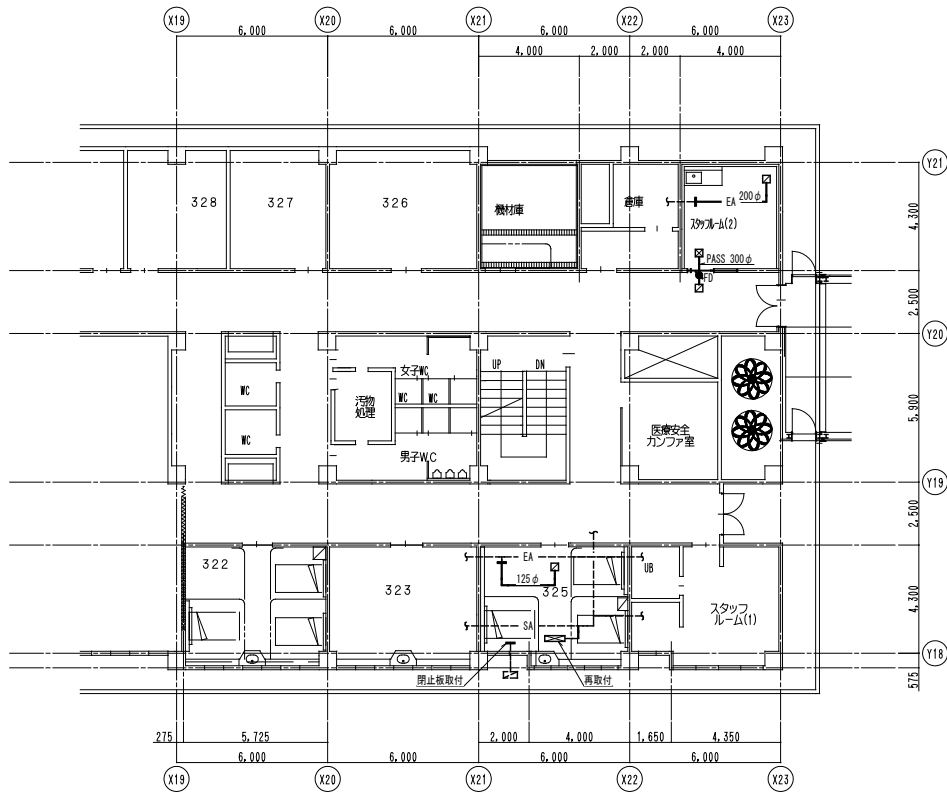


撤去

改修

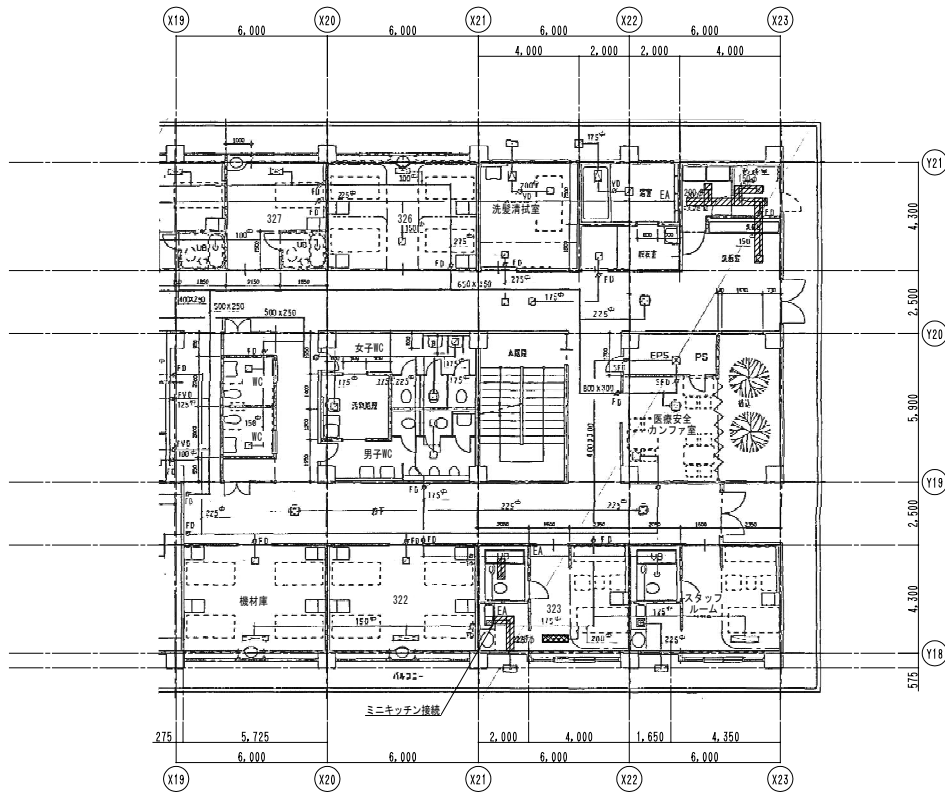



注記
1. は撤去ダクト及び機器を示す。
2. は撤去(再使用)部分を示す。

凡 例 撤去・更新共通			
記 号	名 称	ダクト材	備 考
SA	給気・送気ダクト	亜鉛鉄板	
OA	給気・排気ダクト	亜鉛鉄板	
OSA	給気・排気ダクト	亜鉛鉄板	
PASS	排気ダクト	亜鉛鉄板	

注記
1. は新設ダクト及び機器を示す。
2. は既設ダクト及び機器を示す。

撤去

改修

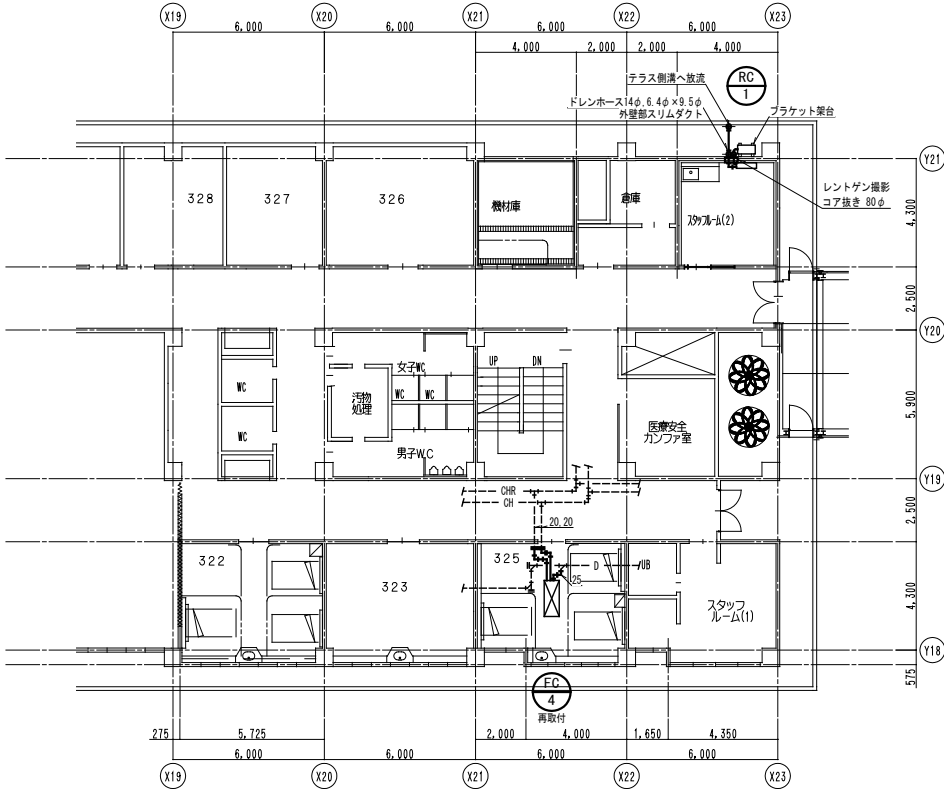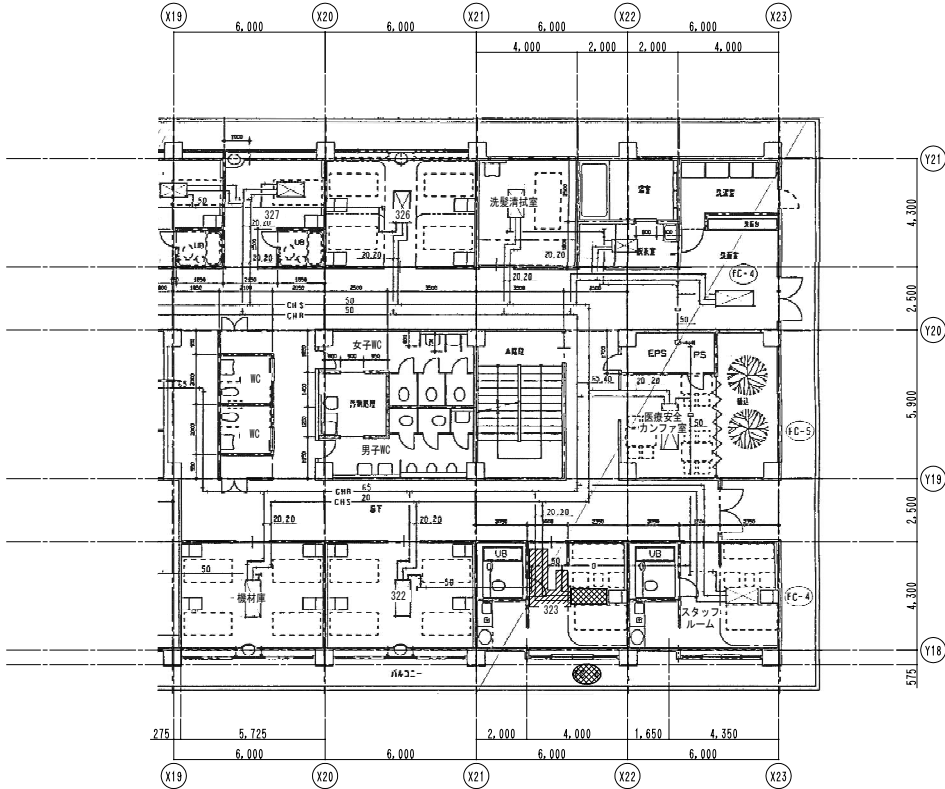

記号	名称	仕様	電源	電動機 kw	消費電力 kw	型式	台数
FC-4	ファンコイルユニット	天井カセット型 #6 冷卻能力 全熱 4,220 kcal/h 顕熱 3,230 kcal/h 加熱能力 全熱 4,460 kcal/h 水量 16 L/min 送風機 900 m³/h	1-100	-			1

記号	名称	仕様	電源	電動機 kw	消費電力 kw	型式	台数
FC-4	ファンコイルユニット	天井カセット型 #6 冷卻能力 全熱 4,220 kcal/h 顕熱 3,230 kcal/h 加熱能力 全熱 4,460 kcal/h 水量 16 L/min 送風機 900 m³/h	1-100	-			1
RC-1	ルームエアコン	壁掛形 冷房能力 2.8 kW 暖房能力 3.6 kW 付属品 リモコン	1-200	(COMP) 750 W	(冷房) 790 W (暖房) 880 W	メーカー標準仕様 RAS-AJ28N2 (自立型) (同等品以上)	1

再取付


注記
1. は撤去配管及び機器を示す。
2. は撤去(再使用)部分を示す。

凡 例 撤去・更新共通			
記 号	名 称	管 材	備 考
CHS	冷温水送り管	配管用炭素鋼管 (白)	
CHR	冷温水送り管	配管用炭素鋼管 (白)	
R	冷媒配管	被覆銅管	
D	ドレン配管	硬質塩化ビニル管 (VP)	特記無きもの


注記
1. は新設配管及び機器を示す。
2. は既設配管及び機器を示す。
3. FQI/バルブ、フレキは既設再利とする。
4. 冷温水配管の水抜き・水張復旧を要込む。(3F系統)

撤去

改修

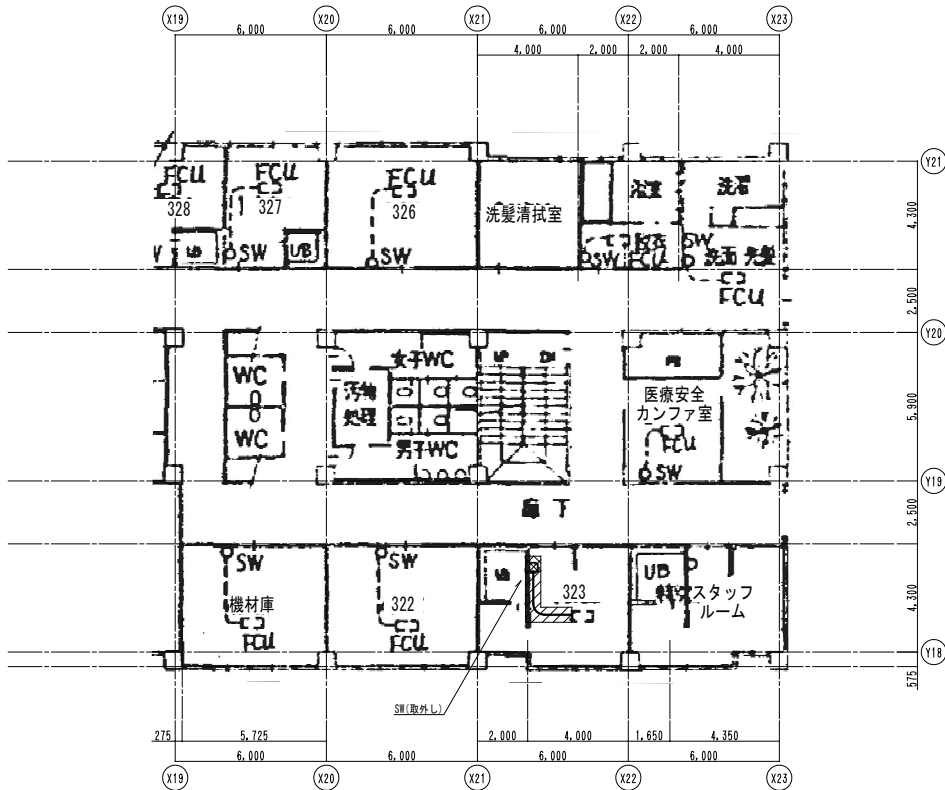


注記
1. は撤去配管配線及び機器を示す。
2. は撤去（再使用）部分を示す。

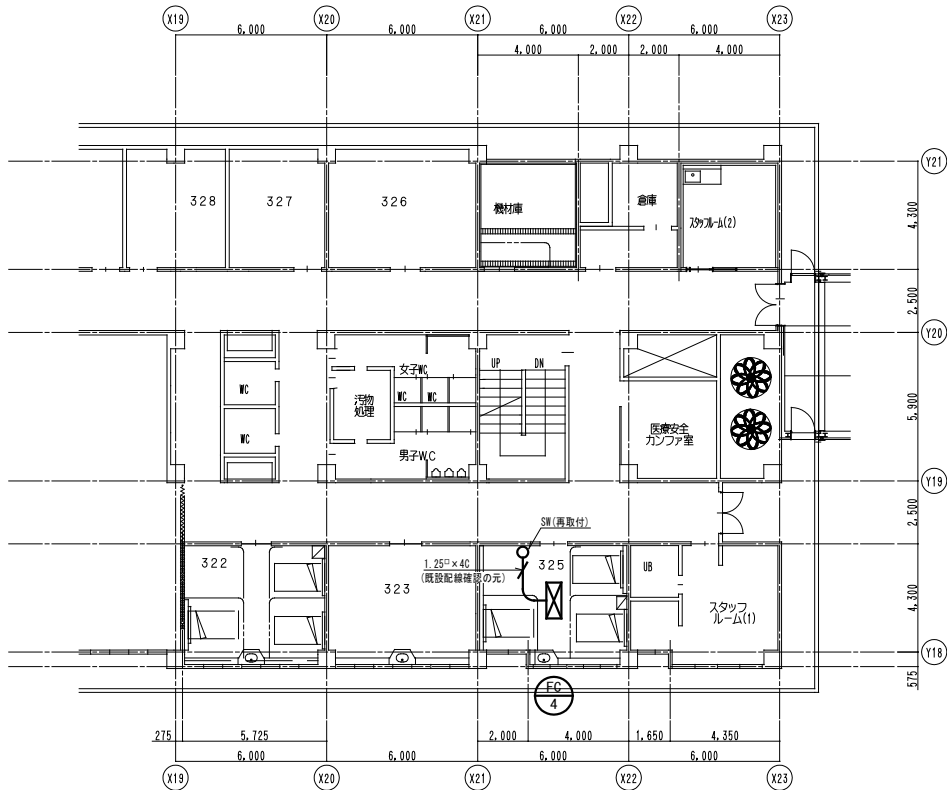


注記
1. は新設配管配線及び機器を示す。
2. は既設配管配線及び機器を示す。

撤去

改修

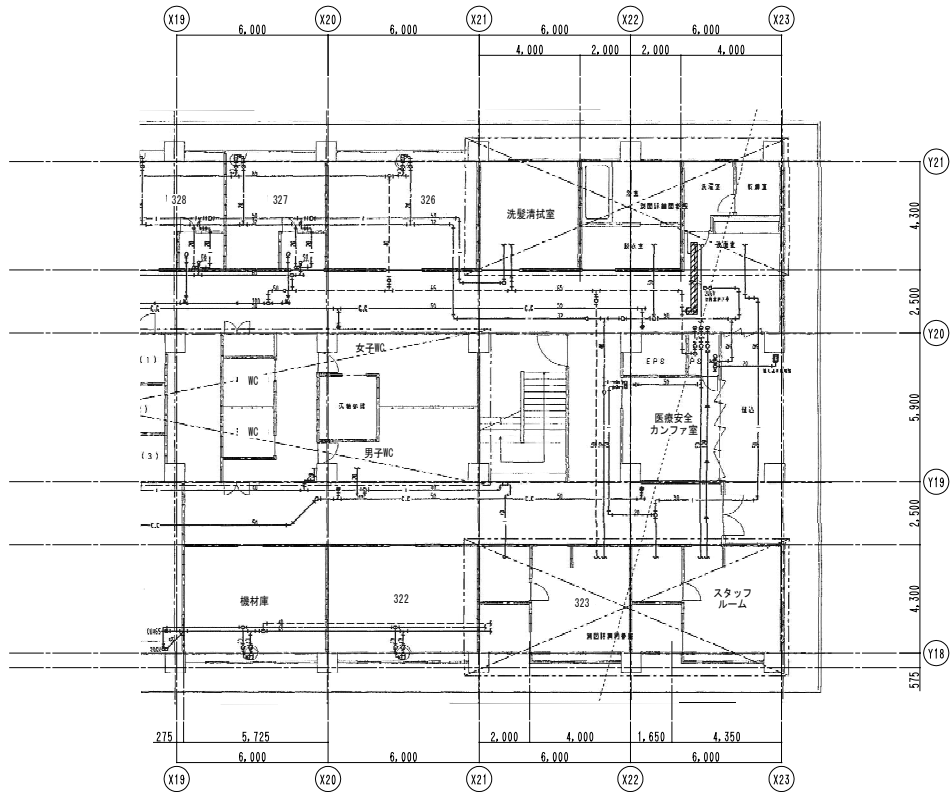

注記
1) 〰〰〰〰は撤去配管を示す。

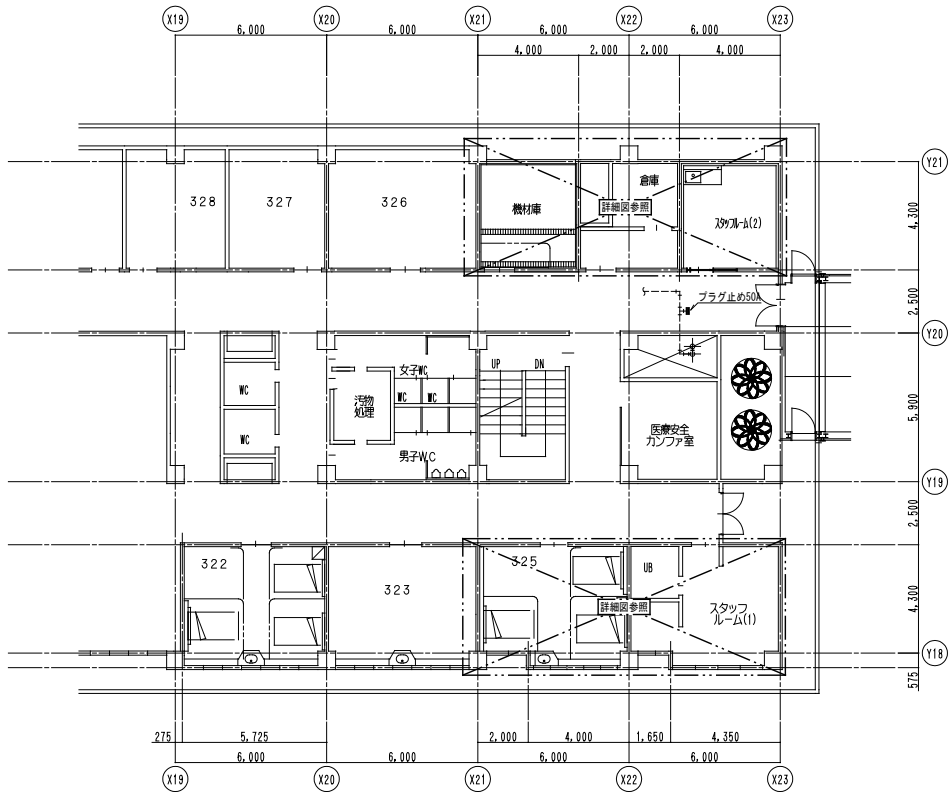

注記
1) 〰〰〰〰は新設配管を示す。
2) 〰〰〰〰は既設配管を示す。

器具名		型番		小計	
洗面水栓	※旧 L32 無印 L52				
洗面水栓	C-411 CF-500V CF-38 CF-44W(A1) CF-34K CF12JW AY550 (普通便座)				
同上	同上				
同上	CF-20AL CF12JW(A1) (磁器便座)				
同上	同上 (磁器便座・床給水)				
同上	CF-500V(A1) CF-601 CF12JW(A1) (シャワー・トイレ)				
同上	同上 (シャワー・トイレ・床給水)				
浴槽水栓	C-54 CF-170VWV CF631 CF-3H RF-44V CF-110-B1C K6-3S CF-12JW AY655				
浴槽水栓	H-321H DL-325H DF-10 UF-20CSW(A1)				
浴槽水栓	L-248250 LF-1580S LF-3 LF-13515A				
同上	L-2394 LF-1350S LF-3S(2S) LF-13515A LF-625K				
同上	LF-2392EC LF-2308-DL LF-3S LF-2815A				
洗面水栓	L-1400 LF-1 LF-3 LF-44PA KF-24H LF-61 SF-10H				
同上	L-1400 LF-2308 LF-5581PA KF-24				
洗面水栓	S-45 SF-251 (樹脂ハンドル) LF-3 LF-25P SF-250 SF-45E(A1)				
洗面水栓	L-304N LF-1 LF-260K LF-384PA KF-24H SF-45E(A1) LF-618K(A1)				
洗面水栓	L-80C LF-12 LF-4 LF-10PA KF-24H KF-1				
洗面水栓	LBN-800A LF-5555S KF-24				
洗面水栓	S-233 CF-110VWV CF-3H F-12F(300)-1S SF-2330W AY-55H				
洗面水栓	S-202A LF-72-1S SF-202 SF-205AP(A1) SF-10H				
化粧鏡	KF-3645L 鏡面防止付鏡 (365×457)				
同上	KF-45Q5L 鏡面防止付鏡 (457×510)				
化粧鏡	H-35				
バス水栓	BF-3560S				
バス水栓	BF-1145TK				
混合水栓	BF-40NZ				
同上	SF-40NZ SF-1M×2個				
排水栓	シングルバー・混合水栓 SF-443US				
排水栓	LF13-13 スクレス製排水栓ボックス				
浴槽水栓	BF-8064 混合水栓 SF-7R-13-G				





注記
1) 〰〰〰〰は撤去器具を示す。
2) 〰〰〰〰は取外し器具を示す。

新設器具表		小計	
器具名	型番	スタッフルーム	小計
混合水栓	シングルレバー混合水栓 SF-WL430SY(JW) 株式会社IXIL TKSO5313J	1	1
流し台	SUS製流し台 (建築工事)	1	1

凡例 撤去・更新共通			
記号	名称	管 材	備 考
〰〰〰〰	給水管	硬質塩化ビニリング鋼管	管端コア付継手
〰〰〰〰	排水管	耐火二層管	
〰〰〰〰	給湯管	耐熱性硬質塩化ビニリング鋼管	管端コア付継手
〰〰〰〰	通気管	耐火二層管	

撤去

改修

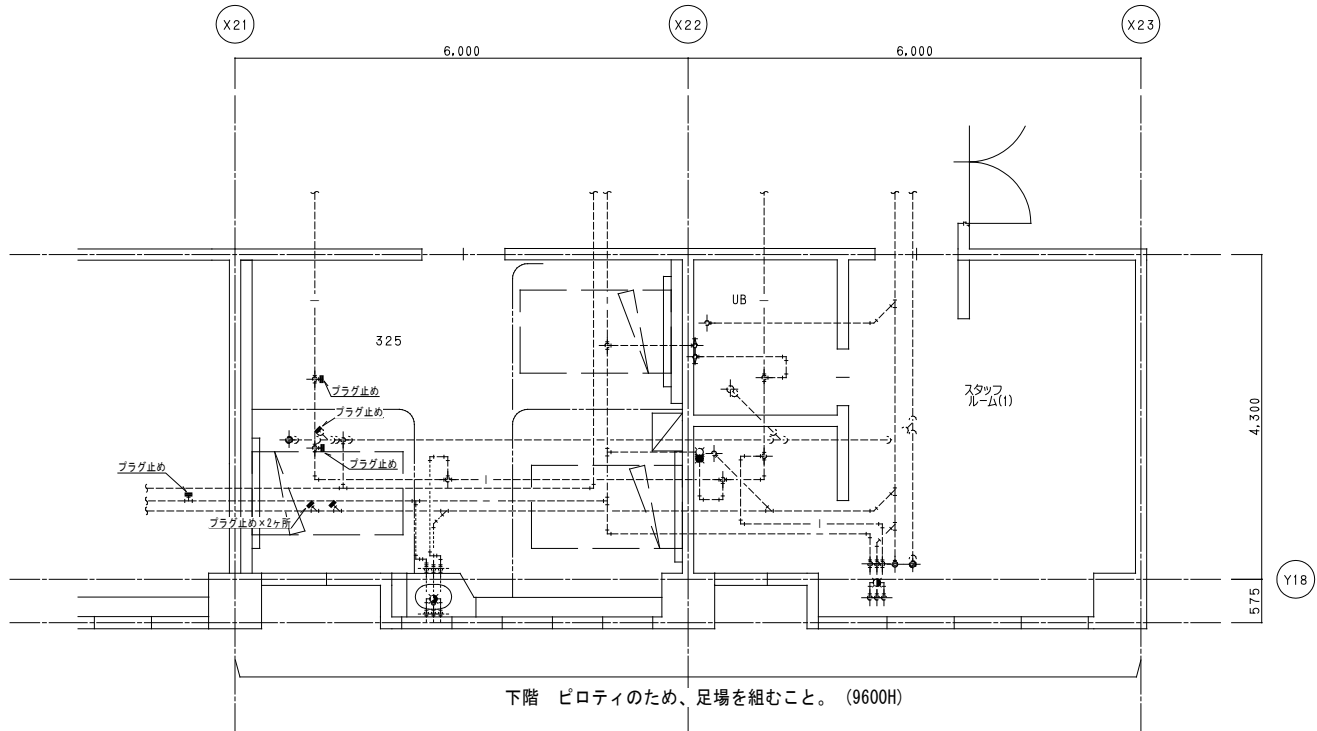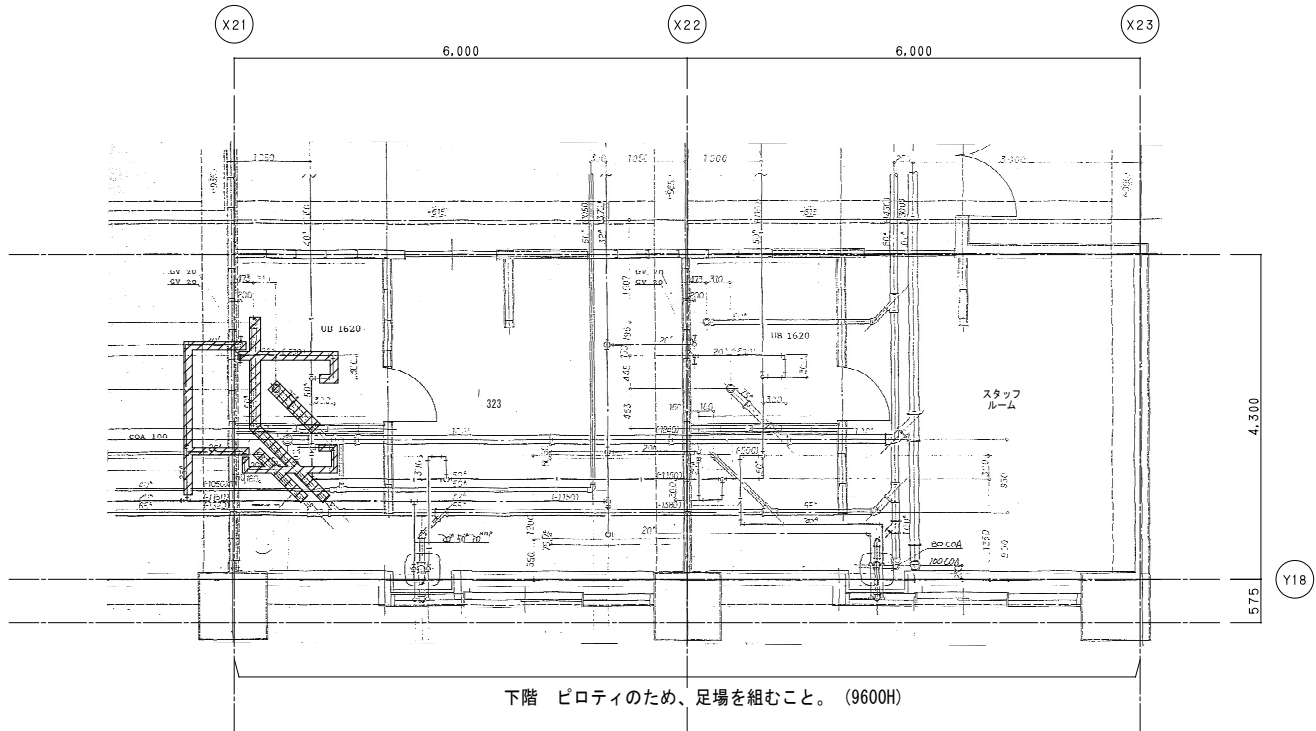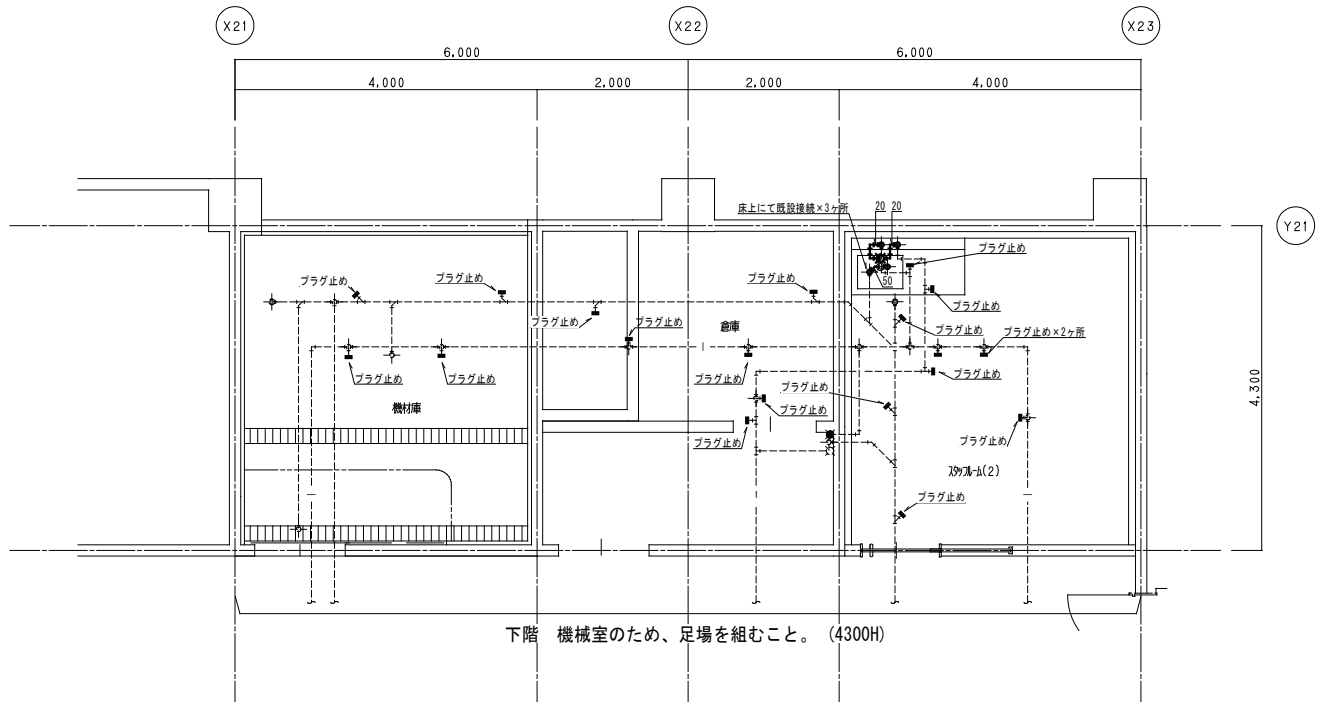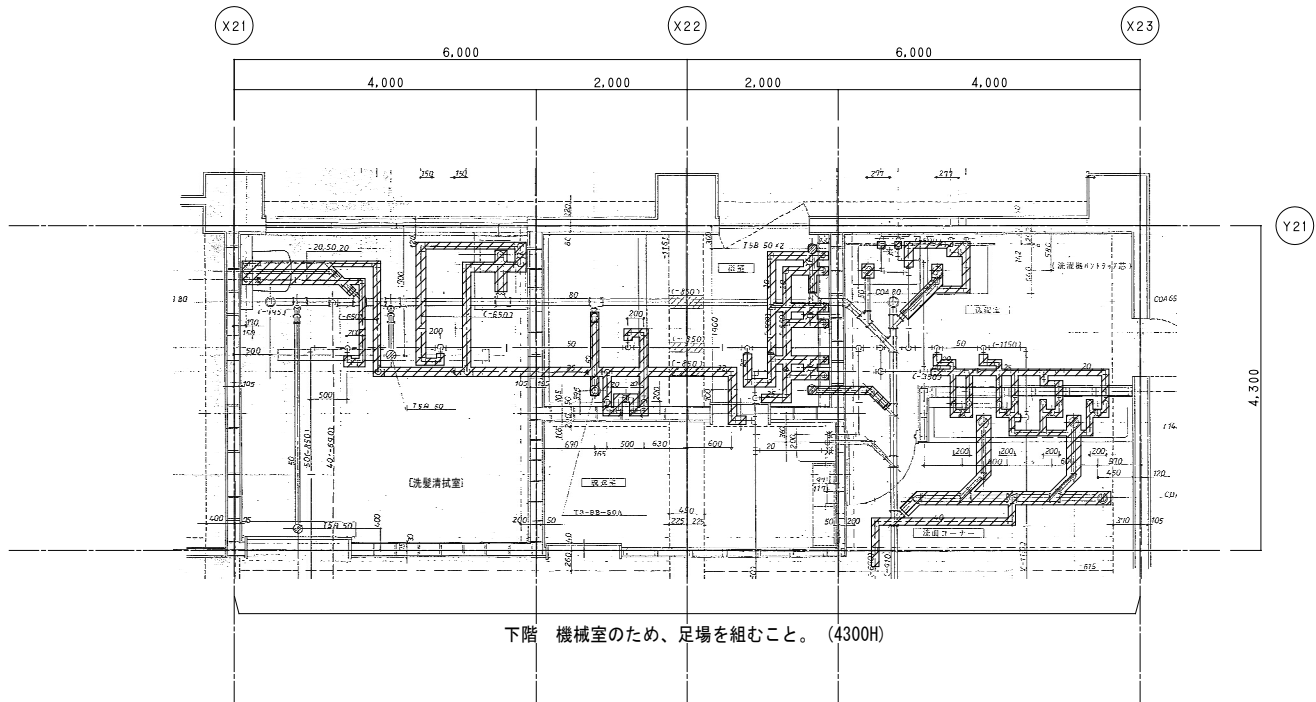


注記
1) 〓は撤去配管を示す。
2) 〓は取外し器具を示す。

凡 例 撤去・更新共通			
記 号	名 称	管 材	備 考
〓	給 水 管	硬質塩ビライニング鋼管	管端コア付継手
〓	排 水 管	耐火二層管	
〓	給 通 管	耐熱性硬質塩ビライニング鋼管	管端コア付継手
〓	通 気 管	耐火二層管	


注記
1) 〓は新設配管を示す。
2) 〓は既設配管を示す。
3) 床裏通部穴埋めは本工事。
仕上りは建築工事とする。

撤去

改修

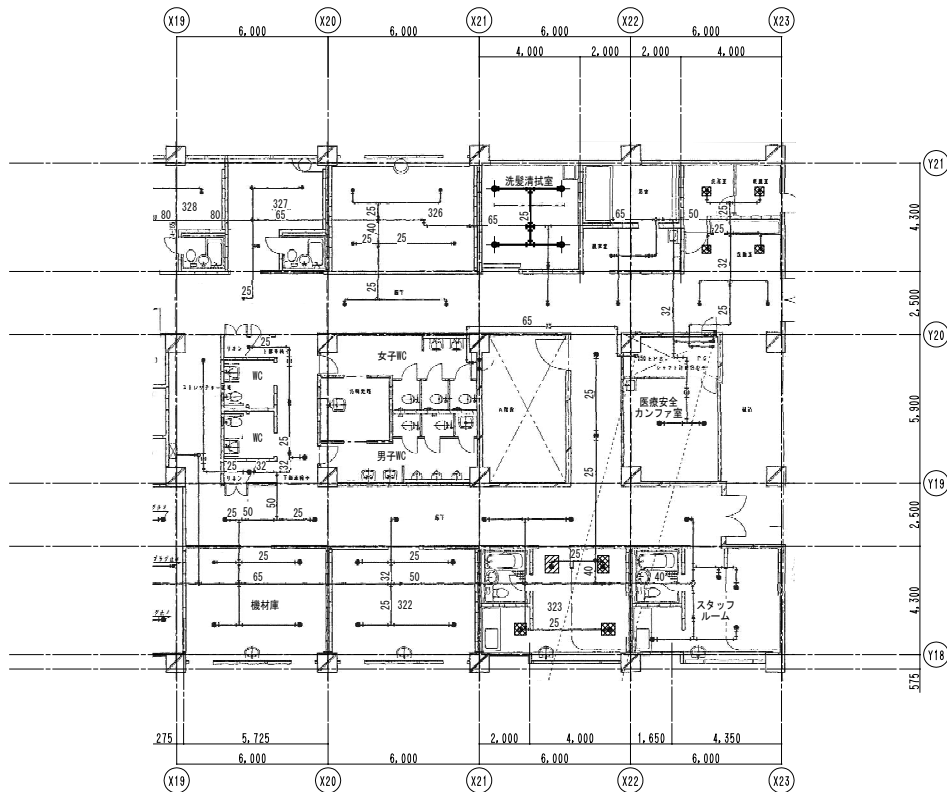

注記
1) は撤去配管を示す。
2) は撤去(再使用)部分を示す。



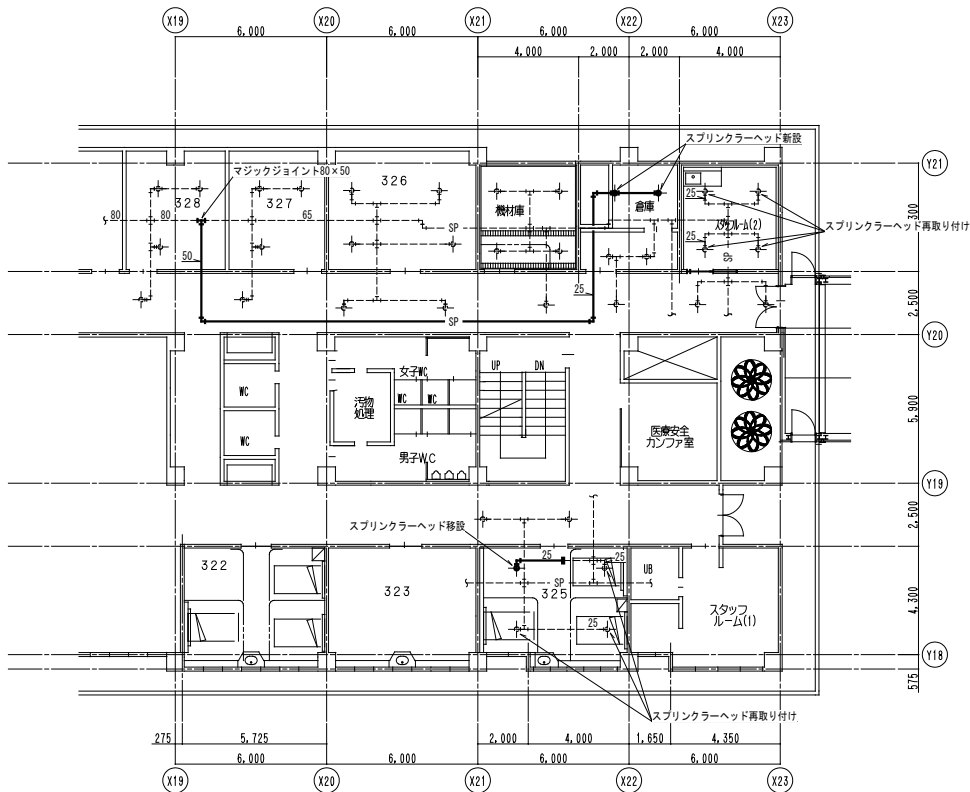


注記
1) は新設配管を示す。
2) は既設配管を示す。

凡 例 撤去・更新共通			
記 号	名 称	管 材	備 考
	スプリンクラー管	配管用炭素鋼管 (白)	







撤去

改修

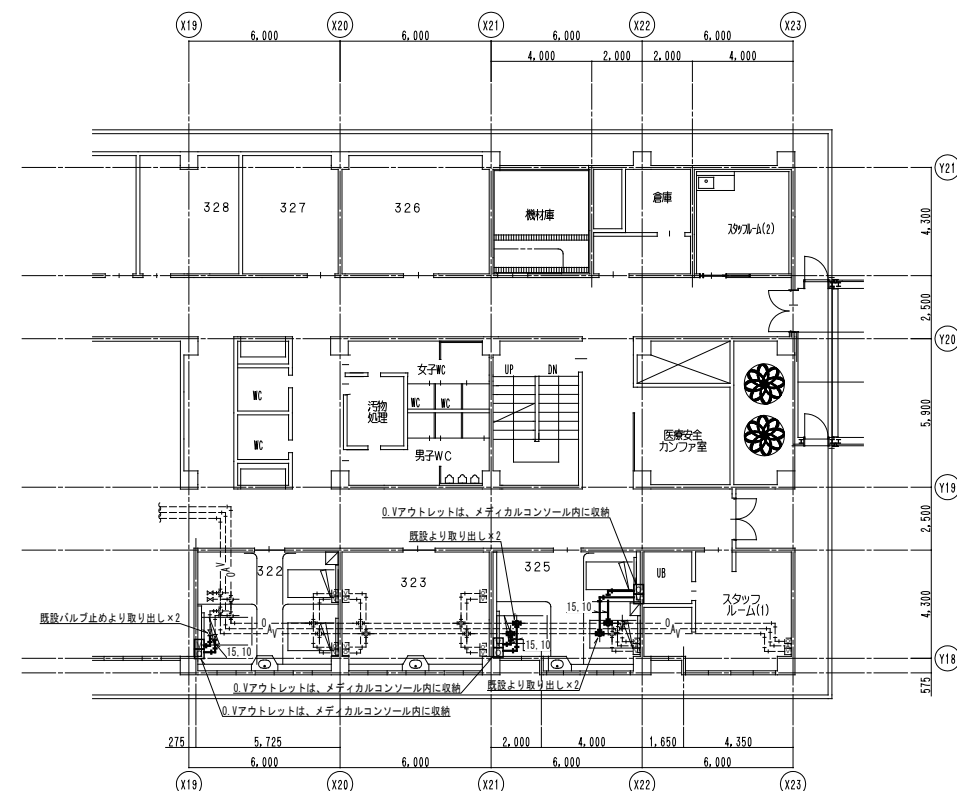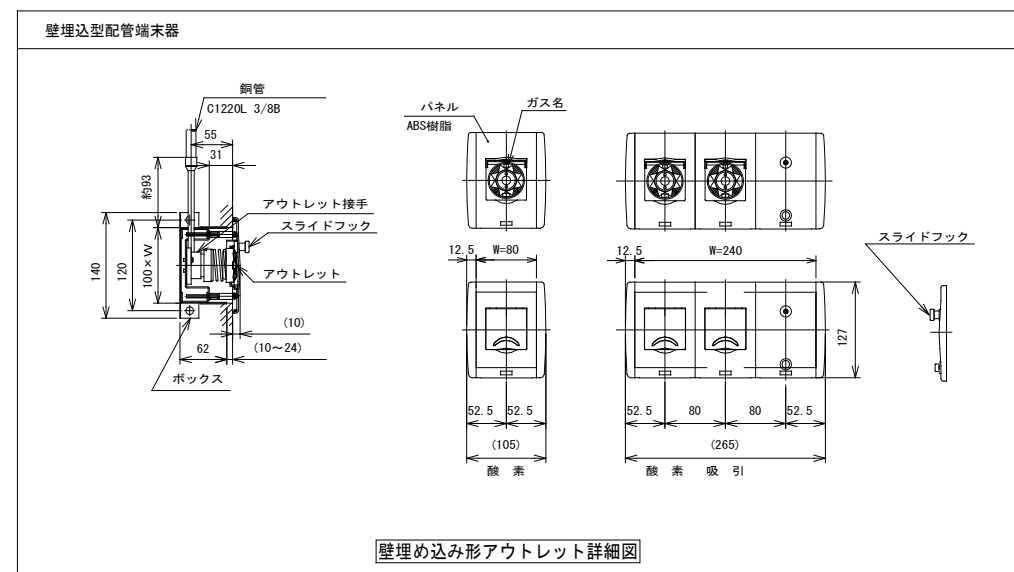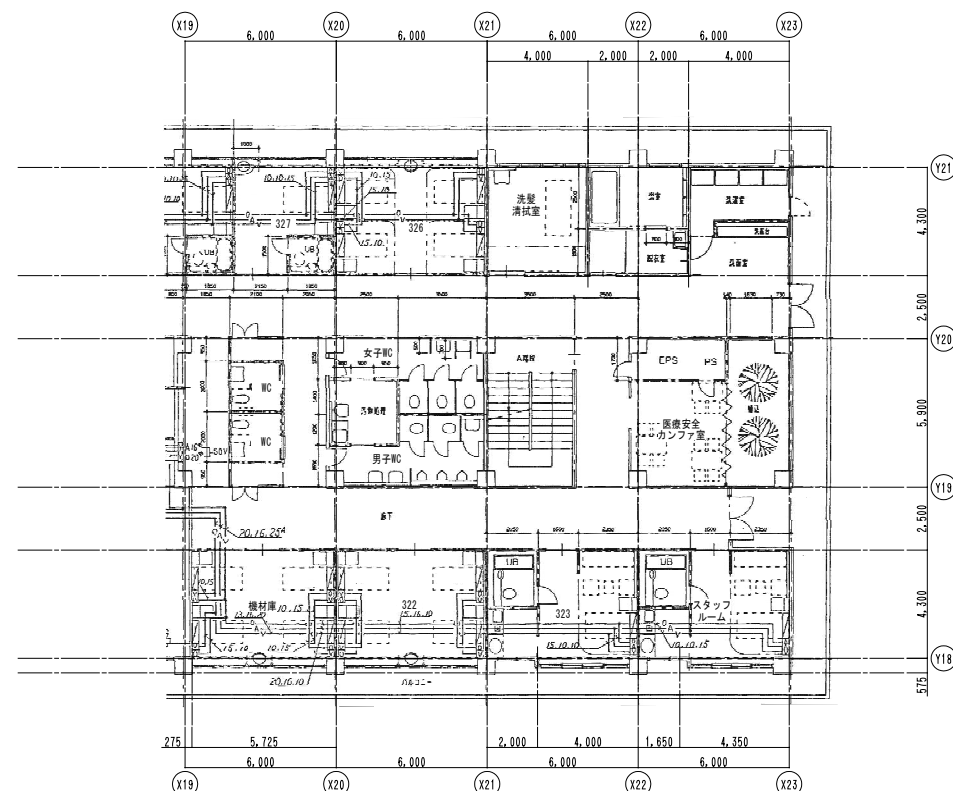

注記
1) ——— は新設配管を示す。
2) - - - は既設配管を示す。


凡 例	撤去・更新共通		
記 号	名 称	管 材	備 考
—— O ——	酸素配管	鋼及び鋼合金継目無管	緑色
—— N ——	笑気配管	+着色熱収縮性チューブ	青色
—— A ——	治療用空気配管	(カラーパイプ)	黄色
—— V ——	吸引配管		黒色

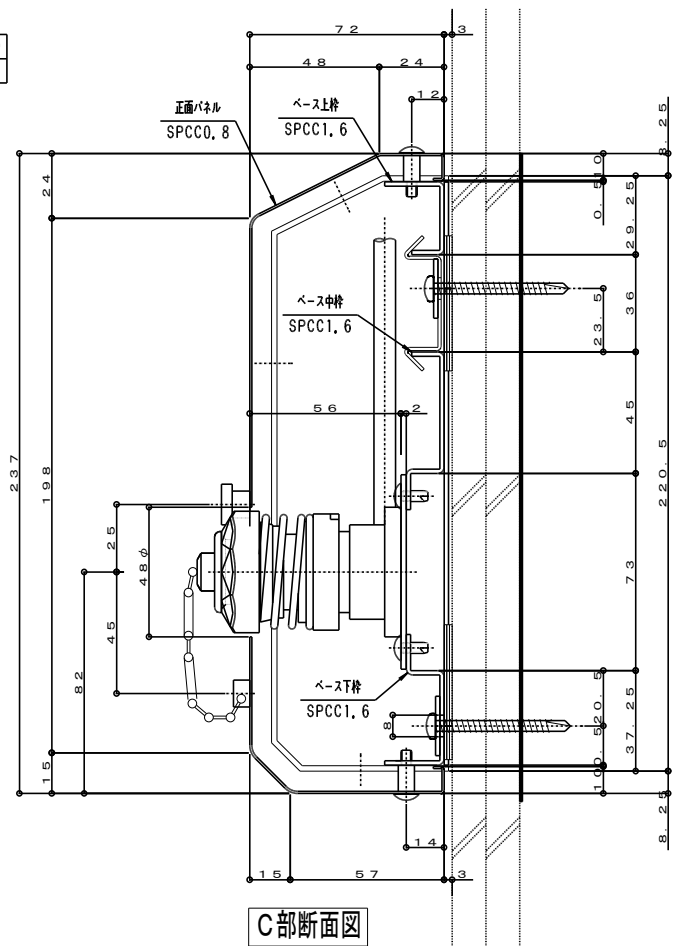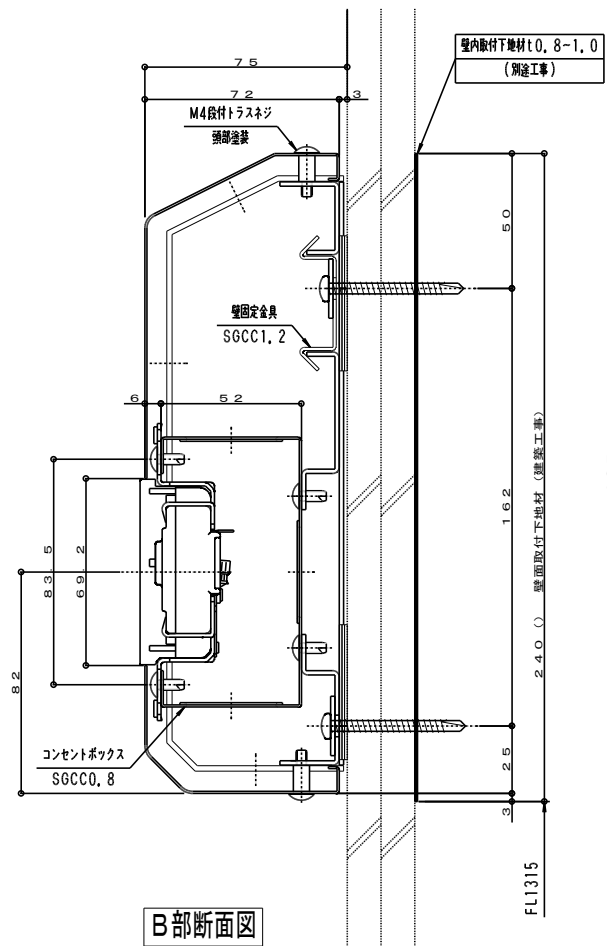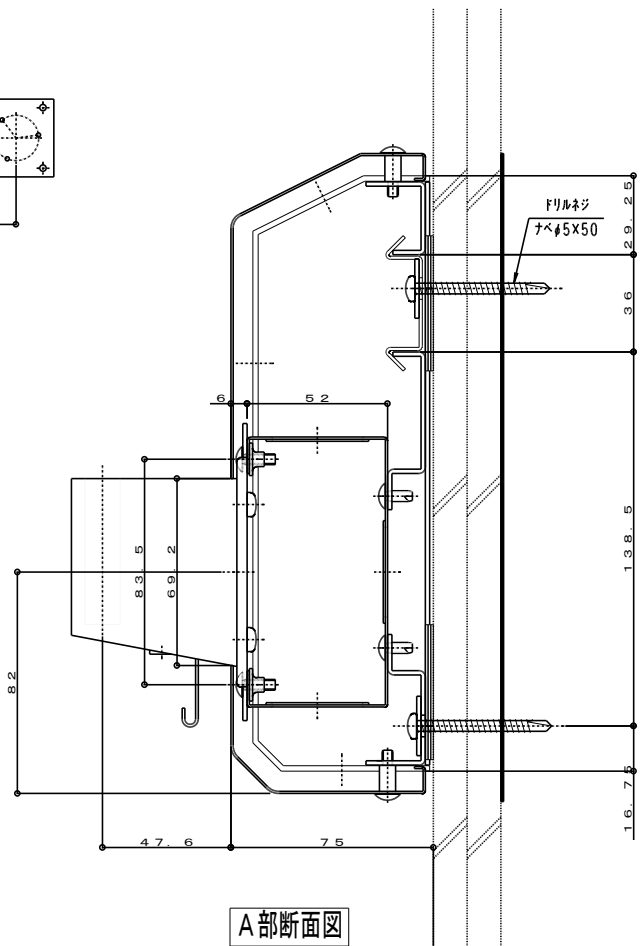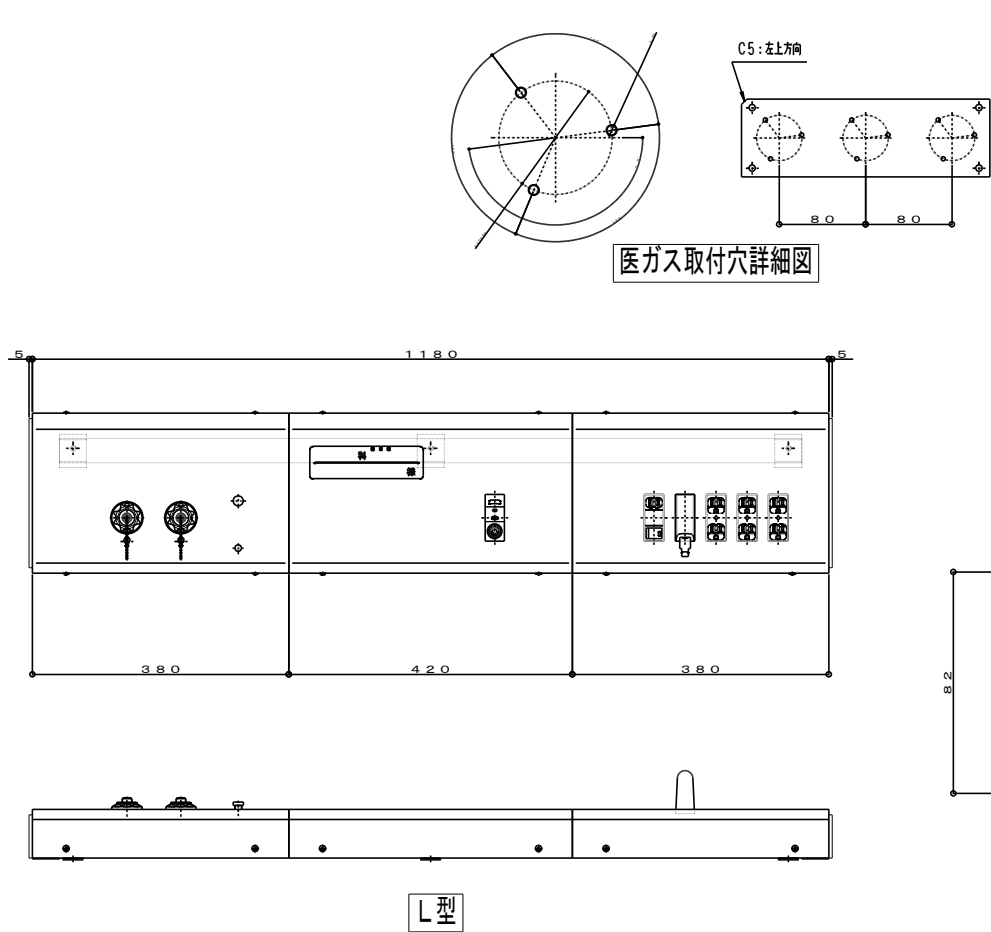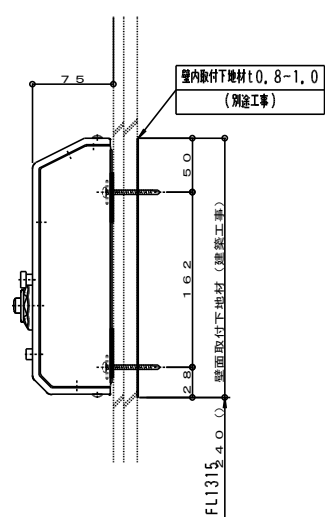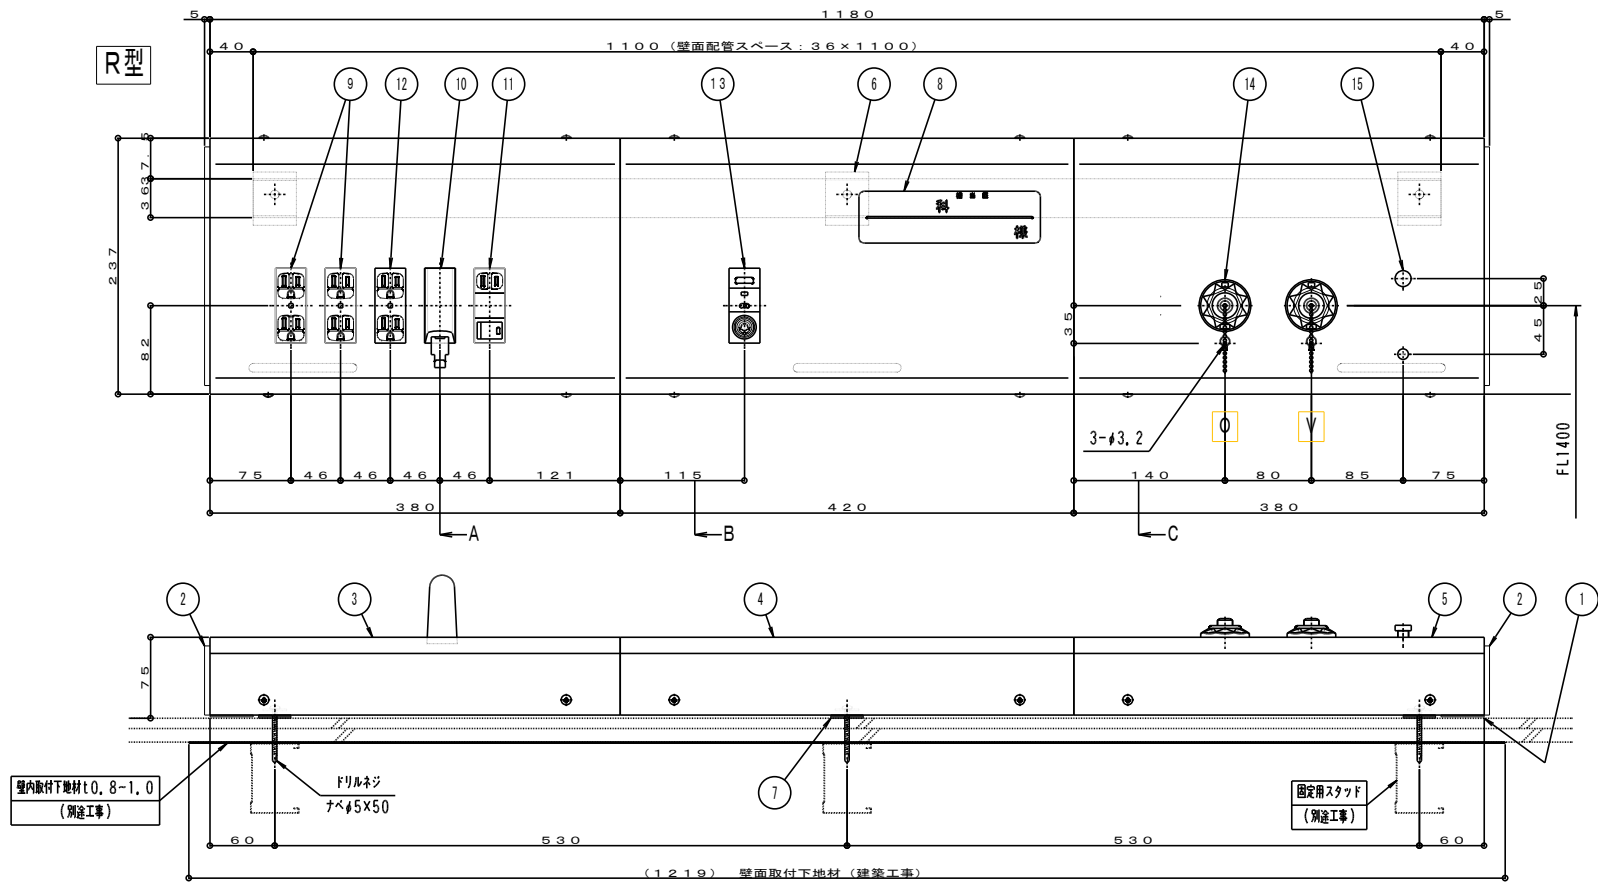


○	部材名	員数	仕様 (材質・仕上・規格・品番)	開口サイズ	工事区分
①	本体	1	SPCC t1.6~2.0		
②	エンドパネル	2	SPCC t0.8		
③	正面パネルE	1	SPCC t0.8		
④	正面パネルN	1	SPCC t0.8		
⑤	正面パネルG	1	SPCC t0.8		
⑥	壁固定金具	3	SGCC t1.2		
⑦	ライナー	18	SGCC t1.0		
⑧	ネームプレート	1	マグネットラバー製		
⑨	医用アース付ダブルコンセント	3		28.5 x 69.2	別途工事
⑩	ベットのライト	1		28.5 x 69.2	別途工事
⑪	(上) コンセント	1	Pana WN1001	28.5 x 69.2	別途工事
⑪	(中) ブランク	1	Pana WN3020	28.5 x 69.2	別途工事
⑪	(下) スイッチ	1	Pana WN5001	28.5 x 69.2	別途工事
⑫	ダブルコンセント	1		28.5 x 69.2	別途工事
⑬	ナースコール	3		28.5 x 69.2	別途工事
⑭	医用ガス	3	(酸素・吸引)	φ48	別途工事
⑮	フックベース	1	***	2-M5	別途工事
⑯					

タイプ記号	形状	1F	2F	3F	4F	5F	合計	
A1R	医ガス右	-	-	2	-	-	2	【新設】
A1L	医ガス左	-	-	1	-	-	1	【新設】


(注記) 1) 外観の塗装色: メーカー標準色 (3分艶) とする。

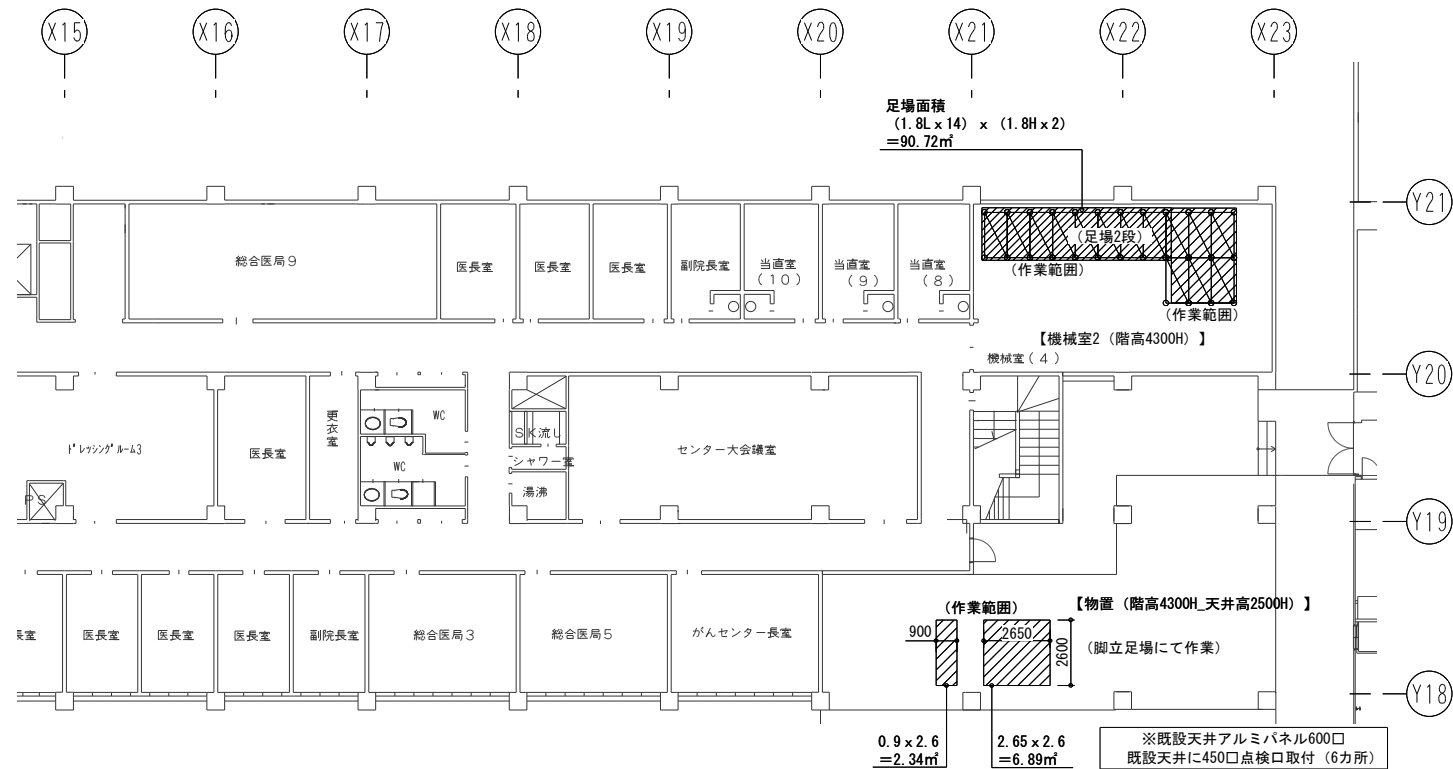

がんセンター棟 2階平面図

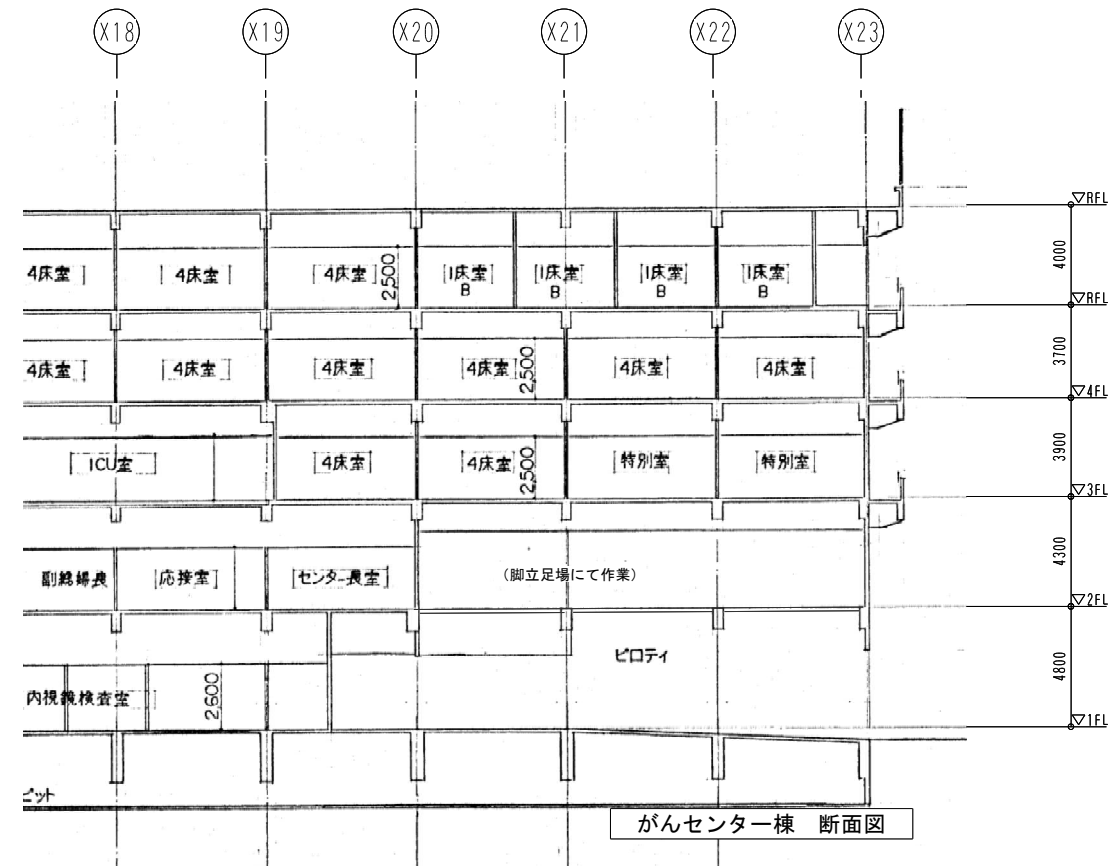

がんセンター棟 断面図

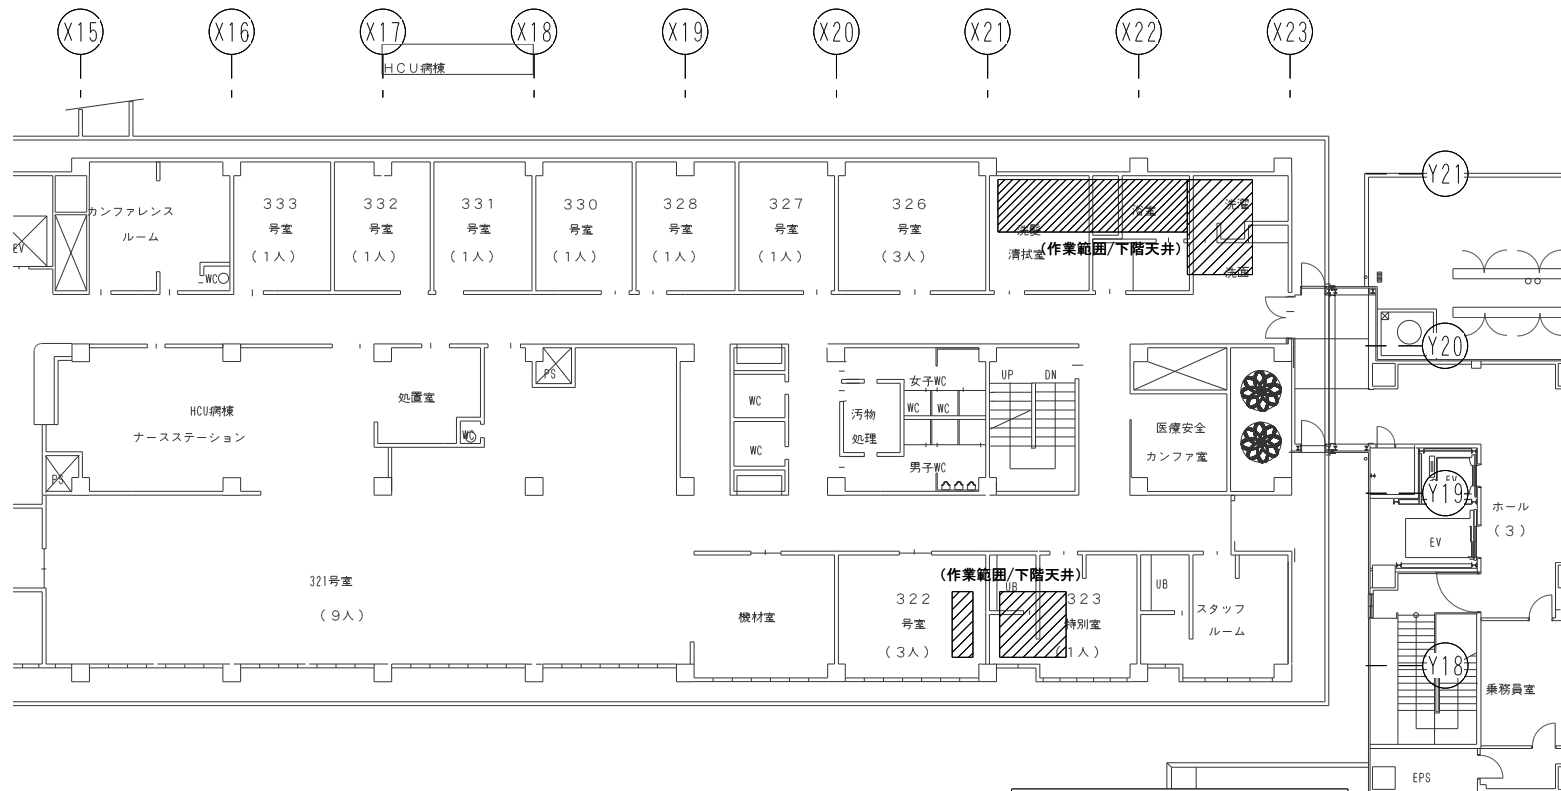

がんセンター棟 3階平面図